


*Bild 6.9*

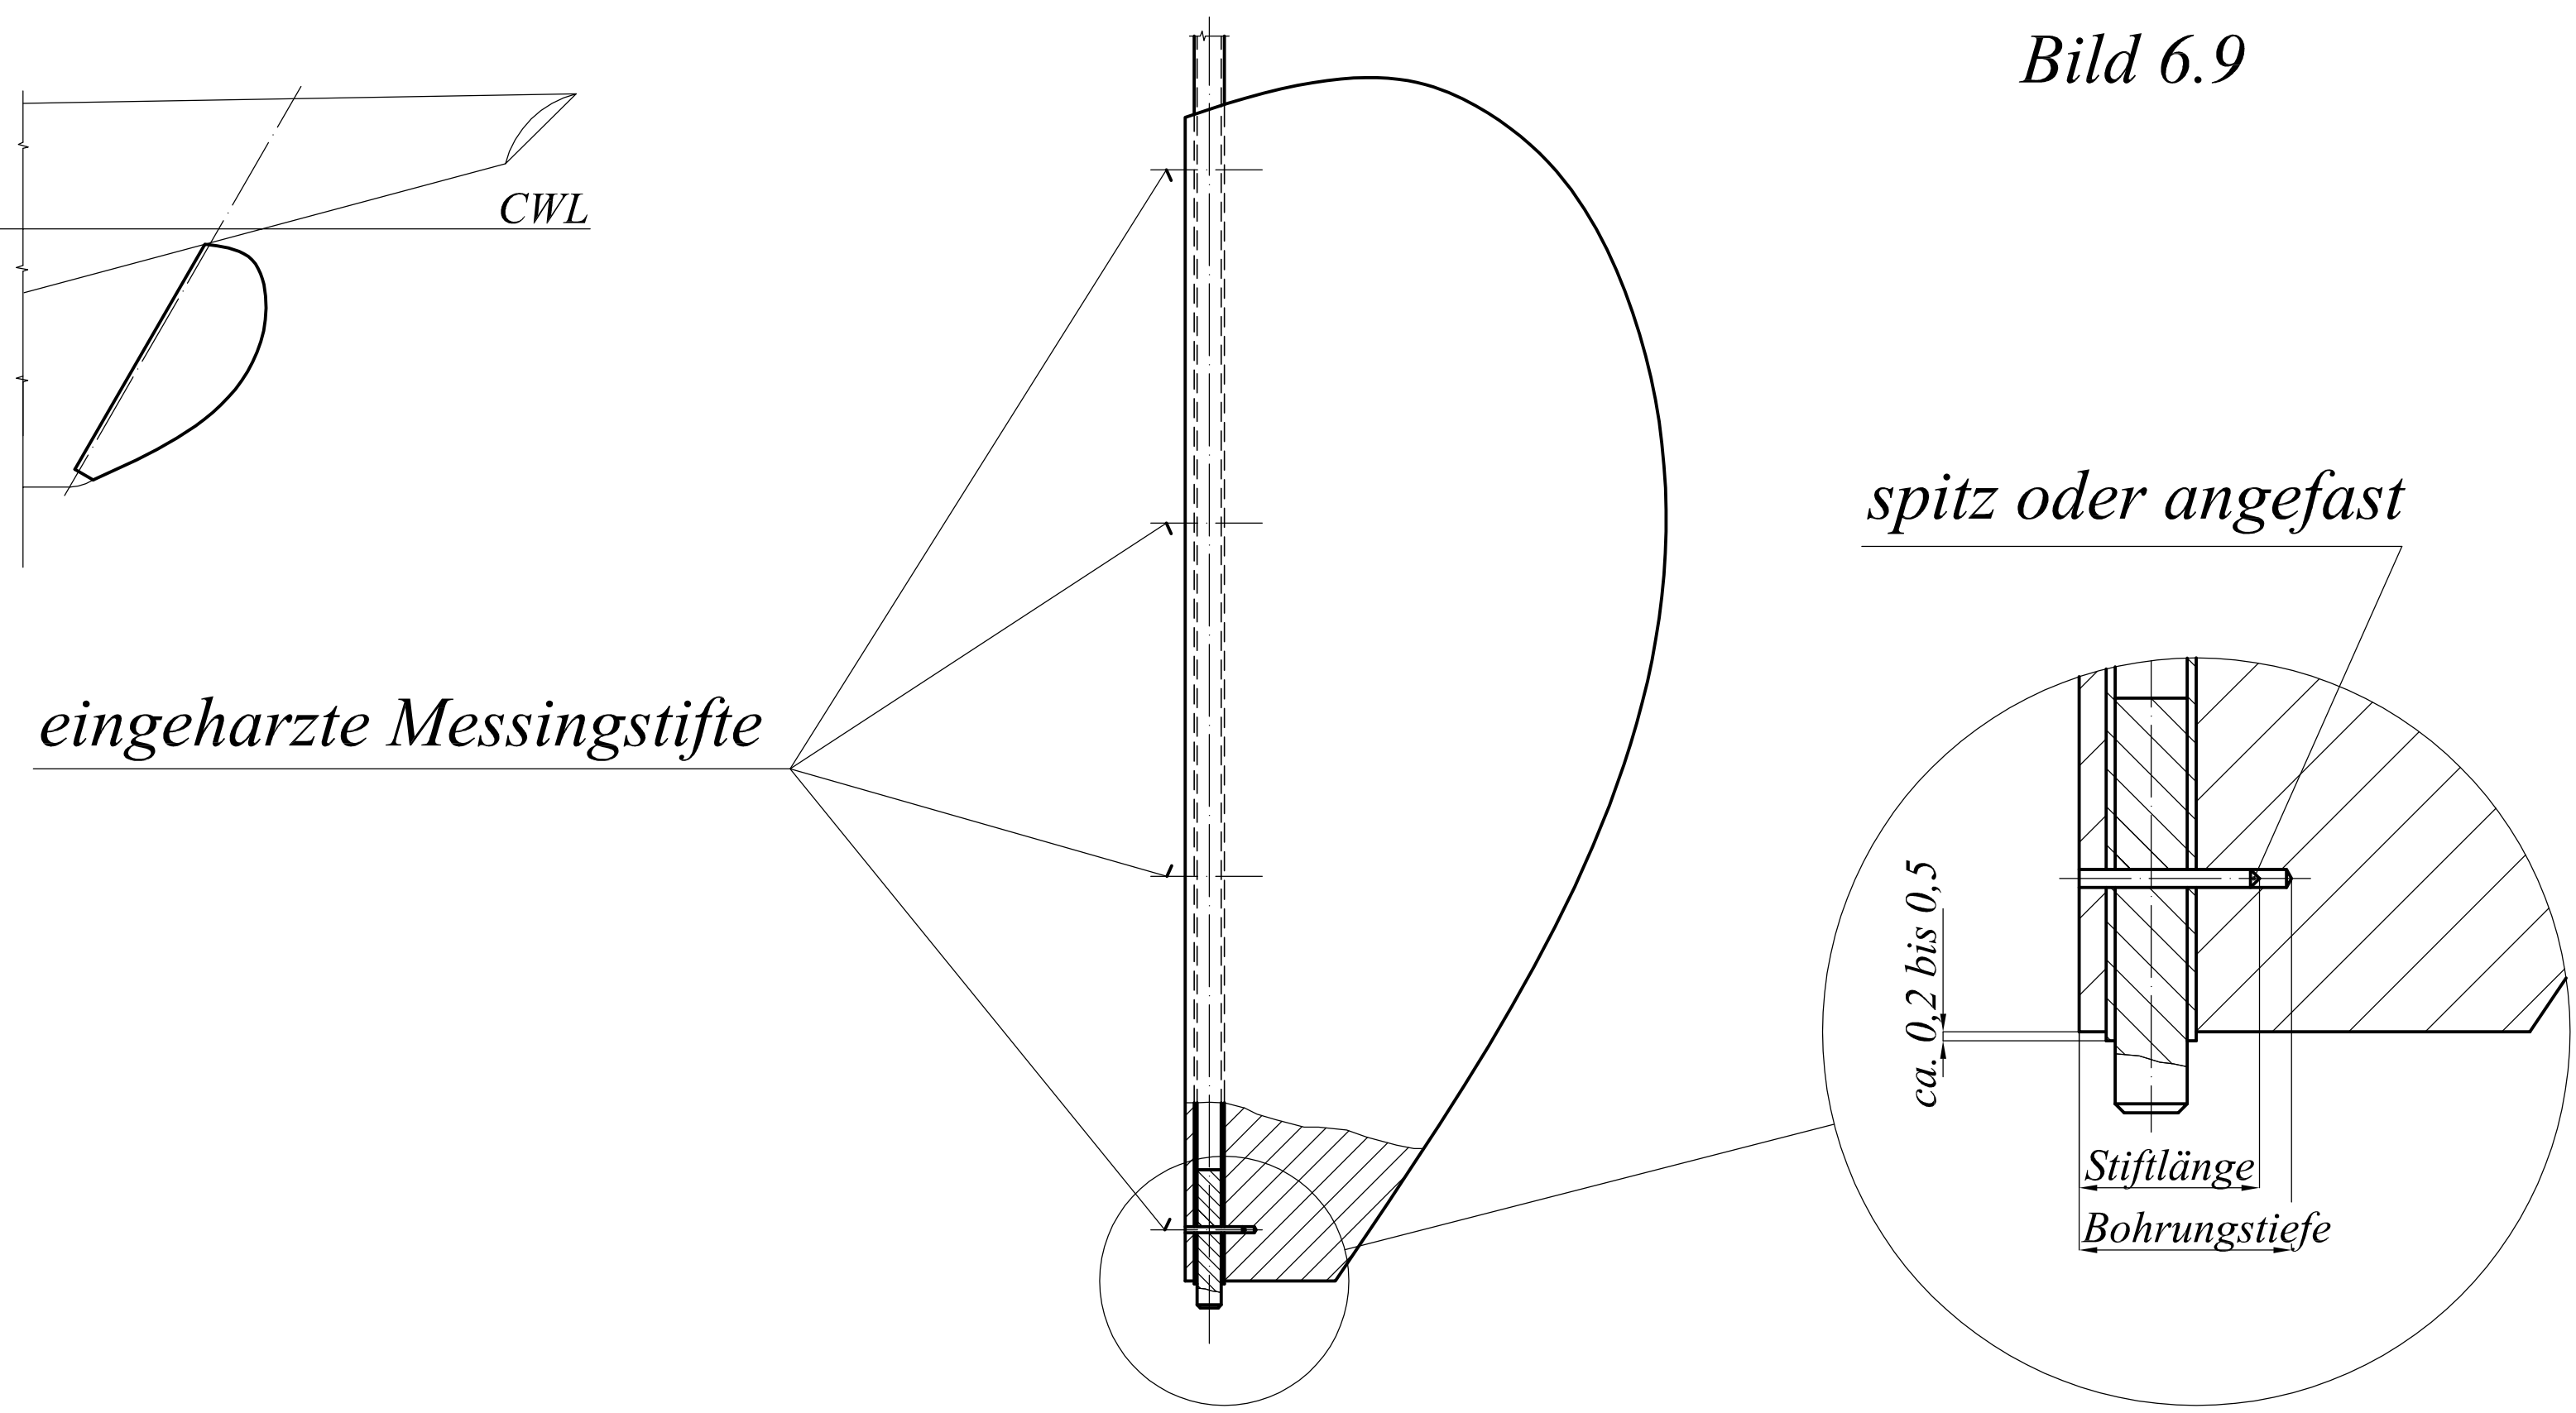

*CWL*

*eingearzte Messingstifte*

*spitz oder angefast*

*ca. 0,2 bis 0,5*

*Stiftlänge*

*Bohrungstiefe*